



**КонсультантПлюс**

"ГОСТ 18599-2001. Межгосударственный  
стандарт. Трубы напорные из полиэтилена.  
Технические условия"  
(утв. Постановлением Госстандарта РФ от  
23.03.2002 N 112-ст)  
(ред. от 11.04.2013)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 19.02.2020

---

### Источник публикации

В данном виде документ опубликован не был.

Первоначальный текст документа опубликован в издании:

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002.

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

### Примечание к документу

С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ.

---

Изменение N 2 введено в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст с 1 августа 2013 года.

---

Текст документа приведен с учетом поправки, опубликованной в "ИУС", N 12, 2002.

---

Взамен ГОСТ 18599-83.

### Название документа

"ГОСТ 18599-2001. Межгосударственный стандарт. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 23.03.2002 N 112-ст)

(ред. от 11.04.2013)

Утвержден и введен в действие  
Постановлением Госстандарта РФ  
от 23 марта 2002 г. N 112-ст

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**  
**ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**Polyethylene pressure pipes. Specifications**

**(ISO 4427-1:2007, NEQ)**  
**(ISO 4427-2:2007, NEQ)**

**ГОСТ 18599-2001**

Список изменяющих документов  
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие  
Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст,  
Изменения N 2, введенного в действие  
Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Группа Л26

Код ОКП исключен с 1 августа 2013 года. - Изменение N 2, введенное в действие Приказом  
Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст.

Предисловие

1. Разработан Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 241  
"Пленки, трубы, фитинги, листы и другие изделия из пластмасс".

Внесен Госстандартом России.

2. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации  
(протокол N 20 от 1 ноября 2001 г.).

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт

Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба "Туркменстандартлары"
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

3. Настоящий стандарт соответствует международным стандартам ISO 4427-1:2007. Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 1: General (Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из полиэтилена для водоснабжения. Часть 1. Общие положения) и ISO 4427-2:2007. Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 2: Pipes (Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из полиэтилена для водоснабжения. Часть 2: Трубы).

Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ).

(п. 3 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

4. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 марта 2002 г. N 112-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 18599-2001 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

5. Взамен ГОСТ 18599-83.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С (стандартная температура 20 °С) и номинальном давлении до 2,5 МПа (25 бар), а также другие жидкие и газообразные вещества ([Приложение А](#)).

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Стандарт не распространяется на трубы для проведения электромонтажных работ и транспортирования горючих газов, предназначенных в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

Абзац исключен с 1 августа 2013 года. - Изменение N 2, введенное в действие Приказом

---

Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст.

Стандарт распространяется на напорные трубы трех типов:

- трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром  $d_n$ ), в том числе с маркировочными полосами;
- трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным наружным диаметром  $d_n$ ), где все слои имеют одинаковый уровень минимальной длительной прочности (MRS) в соответствии с [В.2](#) (приложение В);
- трубы из полиэтилена (номинальным наружным диаметром  $d_n$ ) с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы в соответствии с [В.3](#) (приложение В).  
(абзац введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.708-83. Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов (ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.030-83. Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.121-83. Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

---

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76). Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 949-73. Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на  $P_p \leq 19,6$  МПа (200 кгс/см<sup>2</sup>). Технические условия  
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73). Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия  
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

ГОСТ 6507-90. Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8032-84. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73). Азот газообразный и жидкий. Технические условия  
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

ГОСТ 11262-80. Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 11358-89. Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 11645-73. Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 12423-66 утратил силу с 1 января 2015 года в связи с введением в действие ГОСТ 12423-2013 (Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1069-ст).

ГОСТ 12423-66. Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)

ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов

ГОСТ 15139-69. Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)

ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16337-77. Полиэтилен высокого давления. Технические условия

ГОСТ 16338-85. Полиэтилен низкого давления. Технические условия

---

---

ГОСТ 21650-76. Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22235-2010. Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

ГОСТ 24104-2001 <\*>. Весы лабораторные. Общие технические требования  
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

-----

<\*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.  
(сноска введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 24157-80 утратил силу с 1 августа 2014 года в связи с введением в действие ГОСТ ISO 1167-1-2013 (Приказ Росстандарта от 20.03.2014 N 201-ст).

ГОСТ 24157-80. Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении

ГОСТ 26277-84. Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки

ГОСТ 26311-84. Полиолефины. Метод определения сажи

ГОСТ 26359-84. Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ

ГОСТ 26653-90. Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования

ГОСТ 27078-86. Трубы из термопластов. Методы определения изменения длины труб после прогрева

ГОСТ 29325-92 (ИСО 3126-74) <\*>. Трубы из пластмасс. Определение размеров.  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

-----

<\*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 3126-2007. Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров  
(сноска введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

---

ГОСТ ИСО 161-1-2004 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Номинальные наружные диаметры и номинальные давления. Метрическая серия.

(ссылка введена Изменением N 1, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

ГОСТ ИСО 4065-2005. Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок  
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

ГОСТ ИСО 11922-1-2006. Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия  
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

ГОСТ ИСО 12162-2006. Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности  
(ссылка введена Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

### 3. Термины и определения (в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Номинальный размер DN/OD: числовое обозначение размера элементов трубопровода, кроме резьбовых соединений, которое является округленным числом приблизительно равным производственному размеру в миллиметрах, относящийся к наружному диаметру.

3.2. Номинальный наружный диаметр  $d_n$ , мм: установленный наружный диаметр, относящийся к номинальному размеру DN/OD.

Примечание. Для труб, соответствующих ГОСТ ИСО 161-1, номинальный наружный диаметр является минимальным средним наружным диаметром  $d_{em, min}$ , установленным в настоящем стандарте.

3.3. Наружный диаметр в любом месте  $d_e$ , мм: измеренный наружный диаметр трубы в любом поперечном сечении трубы, округленный в большую сторону до 0,1 мм.

3.4. Средний наружный диаметр  $d_{em}$ , мм: измеренный наружный периметр трубы, деленный на  $\pi$ , округленный в большую сторону до 0,1 мм.



---

Примечание. Значение  $\pi$  принимают равным 3,142.

3.5. Минимальный средний наружный диаметр  $d_{em, \min}$ , мм: минимальное значение среднего наружного диаметра трубы, установленное в настоящем стандарте для данного номинального размера.

3.6. Максимальный средний наружный диаметр  $d_{em, \max}$ , мм: максимальное значение среднего наружного диаметра трубы, установленное в настоящем стандарте для данного номинального размера.

3.7. Овальность (отклонение от круглости), мм: разность между измеренными максимальным и минимальным наружными диаметрами в одном и том же поперечном сечении трубы.

3.8. Номинальная толщина стенки  $e_n$ , мм: толщина стенки трубы, установленная в ГОСТ ИСО 4065 и соответствующая минимальной допустимой толщине стенки в любой точке  $e_{\min}$ .

3.9. Толщина стенки в любой точке  $e$ , мм: измеренная толщина стенки в любой точке по периметру трубы.

3.10. Минимальная толщина стенки  $e_{\min}$ , мм: минимальное значение толщины стенки трубы, установленное в настоящем стандарте и соответствующее номинальной толщине стенки  $e_n$ .

3.11. Максимальная толщина стенки  $e_{\max}$ , мм: максимальное значение толщины стенки трубы, установленное в настоящем стандарте.

3.12. Серия трубы S: безразмерное число для обозначения труб, соответствующих ГОСТ ИСО 4065.

Примечание. Соотношение между серией трубы S и стандартным размерным отношением SDR определяется следующей формулой (см. ГОСТ ИСО 4065)

$$S = \frac{SDR - 1}{2}. (1)$$

3.13. Стандартное размерное отношение; SDR: отношение номинального наружного диаметра  $d_n$  трубы к ее номинальной толщине стенки  $e_n$ .

3.14. Номинальное давление; PN: численное обозначение, относящееся к механическим свойствам элементов трубопровода, используемое для ссылок.

Примечание. Для пластмассовых трубопроводов, транспортирующих воду, номинальное

---

давление соответствует постоянному максимальному рабочему давлению, выраженному в  $10^5$  Па (бар), создаваемому водой при 20 °С, с учетом минимального коэффициента запаса прочности.

3.15. Максимальное рабочее давление; MOP,  $10^5$  Па (бар): максимальное давление среды в трубопроводе, которое допускается при постоянной эксплуатации. MOP учитывает физические и механические характеристики элементов трубопровода.

#### Примечания

1. MOP вычисляют по формуле

$$MOP = \frac{20MRS}{C(SDR - 1)}; (2)$$

2.  $10^5$  Па = 0,1 МПа = 1 бар.

3.16. Нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности  $\sigma_{LPL}$ , МПа: величина, с размерностью напряжения, определяющая свойства материала, представляющая собой 97,5%-ный нижний доверительный предел прогнозируемой длительной гидростатической прочности при 20 °С на 50 лет при внутреннем давлении воды.

3.17. Минимальная длительная прочность; MRS, МПа: значение нижнего доверительного предела прогнозируемой гидростатической прочности  $\sigma_{LPL}$ , округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10 или ряда R20 по ГОСТ 8032 в зависимости от значения  $\sigma_{LPL}$  (см. ГОСТ ИСО 12162).

3.18. Расчетное напряжение  $\sigma_s$ , МПа: допускаемое напряжение для данного применения, полученное делением MRS на коэффициент С и округленное до ближайшего нижнего значения ряда R20, т.е.

$$\sigma_s = \frac{MRS}{C}. (3)$$

3.19. Коэффициент запаса прочности С: общий коэффициент со значением больше 1, который учитывает условия эксплуатации, в том числе и свойства элементов трубопровода, не учтенные при определении нижнего доверительного предела. Коэффициент С для водопроводных труб равен 1,25.

3.20. Композиция: гомогенная гранулированная смесь базового полимера (ПЭ), включающая в себя добавки (антиоксиданты, пигменты, стабилизаторы и др.), вводимые на стадии производства композиции, в концентрациях, необходимых для обеспечения изготовления и

---

использования труб, соответствующих требованиям настоящего стандарта

#### 4. Основные параметры и размеры

4.1. Размеры труб из композиций полиэтилена ПЭ 32 приведены в таблице 1, из композиций полиэтилена ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100 - в [таблицах 2](#) и [3](#).  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Таблица 1

Размеры и номинальное давление труб  
из композиций полиэтилена 32  
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие  
Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст,  
Изменения N 2, введенного в действие  
Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

В миллиметрах

Средний наружный диаметр		SDR 21 S 10		SDR 13,6 S 6,3		SDR 9 S 4		SDR 6 S 2,5		Овальность после экструзии, не более		
		Номинальное давление 10 <sup>5</sup> , Па (бар)										
		2,5		4		6		10				
		Толщина стенки										
номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.			
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)												
10	+0,3	-	-	-	-	-	-	2,0 <*>	+0,4	1,0		
12	+0,3	-	-	-	-	-	-	2,0	+0,4	1,0		
16	+0,3	-	-	-	-	2,0 <*>	+0,4	2,7	+0,5	1,0		
20	+0,3	-	-	-	-	2,3	+0,5	3,4	+0,6	1,2		
25	+0,3	-	-	2,0 <*>	+0,4	2,8	+0,5	4,2	+0,7	1,5		
32	+0,3	2,0 <*>	+0,4	2,4	+0,5	3,6	+0,6	5,4	+0,9	2,0		
40	+0,4	2,0 <*>	+0,4	3,0	+0,5	4,5	+0,7	6,7	+1,1	2,4		
50	+0,5	2,4	+0,5	3,7	+0,6	5,6	+0,9	8,3	+1,3	3,0		
63	+0,6	3,0	+0,5	4,7	+0,8	7,1	+1,1	10,5	+1,6	3,8		
75	+0,7	3,6	+0,6	5,6	+0,9	8,4	+1,3	12,5	+1,9	4,5		

90	+0,9	4,3	+0,7	6,7	+1,1	10,1	+1,6	15,0	+2,3	5,4
110	+1,0	5,3	+0,8	8,1	+1,3	12,3	+1,9	18,3	+2,8	6,6
125	+1,2	6,0	+0,9	9,2	+1,4	14,0	+2,1	20,8	+3,2	7,5
140	+1,3	6,7	+1,1	10,3	+1,6	-	-	-	-	8,4
160	+1,5	7,7	+1,2	11,8	+1,8	-	-	-	-	9,6

<\*> Трубы относят к соответствующему размерному ряду SDR (S) условно, т.к. минимальная толщина стенки труб 2,0 мм установлена исходя из условий сварки труб.

Таблица 2

Средний наружный диаметр и овальность труб  
из композиций полиэтилена ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие  
Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

В миллиметрах

Номинальный размер DN /OD	Средний наружный диаметр $d_{em}$		Овальность после экструзии <***>, не более
	$d_{em, min}$	Предельное отклонение <*>	
10	10,0	+0,3	1,2
12	12,0	+0,3	1,2
16	16,0	+0,3	1,2
20	20,0	+0,3	1,2
25	25,0	+0,3	1,2
32	32,0	+0,3	1,3
40	40,0	+0,4 <*>	1,4
50	50,0	+0,4 <*>	1,4
63	63,0	+0,4	1,5
(75)	75,0	+0,5	1,6
90	90,0	+0,6	1,8
110	110,0	+0,7	2,2
(125)	125,0	+0,8	2,5
(140)	140,0	+0,9	2,8
160	160,0	+1,0	3,2
(180)	180,0	+1,1	3,6
(200)	200,0	+1,2	4,0
225	225,0	+1,4	4,5

250	250,0	+1,5	5,0
280	280,0	+1,7	9,8
315	315,0	+1,9	11,1
355	355,0	+2,2	12,5
400	400,0	+2,4	14,0
450	450,0	+2,7	15,6
500	500,0	+3,0	17,5
(560)	560,0	+3,4	19,6
630	630,0	+3,8	22,1
710	710,0	+6,4	24,9
800	800,0	+7,2	28,0
900	900,0	+8,1	31,5
1000	1000,0	+9,0	35,0
1200	1200,0	+10,8	42,0
1400	1400,0	+12,6	49,0
1600	1600,0	+14,4	56,0
1800	1800,0	+16,2	63,0
2000	2000,0	+18,0	70,0

<\*> Соответствует ГОСТ ИСО 11922-1, качество В - для размеров  $DN / OD \leq 630$ , качество А - для размеров  $DN / OD \geq 710$ .

<\*> Предельное отклонение увеличено до 0,4 мм по сравнению с указанным в ГОСТ ИСО 11922-1.

<\*\*\*> Соответствует ГОСТ ИСО 11922-1, качество N, определяет изготовитель после экструзии.

Примечание. Размеры, взятые в скобки, - нерекомендуемые.

Таблица 3

Толщины стенок и номинальные давления труб из композиций  
полиэтилена ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие  
Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

В миллиметрах



Наименование полиэтилена	SDR 41 S 20		SDR 33 S 16		SDR 26 S 12,5		SDR 21 S 10	
	Номинальное давление, $10^5$ Па (бар)							
ПЭ 63	PN 2,5		PN 3,2		PN 4		PN 5	
ПЭ 80	PN 3,2		PN 4		PN 5		PN 6,3	
ПЭ 100	PN 4		PN 5		PN 6,3		PN 8	
Номинальный размер DN /OD	Толщина стенки e							
	номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	2,0 <*>	+0,3
50	-	-	-	-	2,0	+0,3	2,4	+0,4
63	-	-	2,0	+0,3	2,5	+0,4	3,0	+0,4

75	2,0 <*>	+0,3	2,3	+0,4	2,9	+0,4	3,6	+0,5
90	2,2	+0,4	2,8	+0,4	3,5	+0,5	4,3	+0,6
110	2,7	+0,4	3,4	+0,5	4,2	+0,6	5,3	+0,7
125	3,1	+0,5	3,9	+0,5	4,8	+0,6	6,0	+0,7
140	3,5	+0,5	4,3	+0,6	5,4	+0,7	6,7	+0,8
160	4,0	+0,5	4,9	+0,6	6,2	+0,8	7,7	+0,9
180	4,4	+0,6	5,5	+0,7	6,9	+0,8	8,6	+1,0
200	4,9	+0,6	6,2	+0,8	7,7	+0,9	9,6	+1,1
225	5,5	+0,7	6,9	+0,8	8,6	+1,0	10,8	+1,2
250	6,2	+0,8	7,7	+0,9	9,6	+1,1	11,9	+1,3
280	6,9	+0,8	8,6	+1,0	10,7	+1,2	13,4	+1,5
315	7,7	+0,9	9,7	+1,1	12,1	+1,4	15,0	+1,6
355	8,7	+1,0	10,9	+1,2	13,6	+1,5	16,9	+1,8
400	9,8	+1,1	12,3	+1,4	15,3	+1,7	19,1	+2,1
450	11,0	+1,2	13,8	+1,5	17,2	+1,9	21,5	+2,3
500	12,3	+1,4	15,3	+1,7	19,1	+2,1	23,9	+2,5
560	13,7	+1,5	17,2	+1,9	21,4	+2,3	26,7	+2,8
630	15,4	+1,7	19,3	+2,1	24,1	+2,6	30,0	+3,1

710	17,4	+1,9	21,8	+2,3	27,2	+2,9	33,9	+3,5
800	19,6	+2,1	24,5	+2,6	30,6	+3,2	38,1	+4,0
900	22,0	+2,3	27,6	+2,9	34,4	+3,6	42,9	+4,4
1000	24,5	+2,6	30,6	+3,2	38,2	+4,0	47,7	+4,9
1200	29,4	+3,1	36,7	+3,8	45,9	+4,7	57,2	+5,9
1400	34,3	+3,6	42,9	+4,4	53,5	+5,5	66,7	+6,8
1600	39,2	+4,1	49,0	+5,0	61,2	+6,3	76,2	+7,8
1800	44,0	+4,5	55,1	+5,7	68,8	+7,0	85,8	+8,7
2000	48,9	+5,0	61,2	+6,3	76,4	+7,8	95,3	+9,7

Продолжение таблицы 3

Наименование полиэтилена	SDR 17,6 S 8,3		SDR 17 S 8		SDR 13,6 S 6,3		SDR 11 S 5	
	Номинальное давление, 10 <sup>5</sup> Па (бар)							
ПЭ 63	PN 6		-		PN 8		PN 10	
ПЭ 80	(PN 7,5)		PN 8		PN 10		PN 12,5	
ПЭ 100	(PN 9,5)		PN 10		PN 12,5		PN 16	
Номинальный размер DN /OD	Толщина стенки e							
	номин.	пред.	номин.	пред.	номин.	пред.	номин.	пред.

		ОТКЛ.		ОТКЛ.		ОТКЛ.		ОТКЛ.
10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	2,0 <*>	+0,3
25	-	-	-	-	2,0 <*>	+0,3	2,3	+0,4
32	-	-	2,0 <*>	+0,3	2,4	+0,4	3,0 <*>	+0,4
40	2,3	+0,4	2,4	+0,4	3,0	+0,4	3,7	+0,5
50	2,9	+0,4	3,0	+0,4	3,7	+0,5	4,6	+0,6
63	3,6	+0,5	3,8	+0,5	4,7	+0,6	5,8	+0,7
75	4,3	+0,6	4,5	+0,6	5,6	+0,7	6,8	+0,8
90	5,1	+0,7	5,4	+0,7	6,7	+0,8	8,2	+1,0
110	6,3	+0,8	6,6	+0,8	8,1	+1,0	10,0	+1,1
125	7,1	+0,9	7,4	+0,9	9,2	+1,1	11,4	+1,3
140	8,0	+1,0	8,3	+1,0	10,3	+1,2	12,7	+1,4
160	9,1	+1,1	9,5	+1,1	11,8	+1,3	14,6	+1,6
180	10,2	+1,2	10,7	+1,2	13,3	+1,5	16,4	+1,8
200	11,4	+1,3	11,9	+1,3	14,7	+1,6	18,2	+2,0

225	12,8	+1,4	13,4	+1,5	16,6	+1,8	20,5	+2,2
250	14,2	+1,6	14,8	+1,6	18,4	+2,0	22,7	+2,4
280	15,9	+1,7	16,6	+1,8	20,6	+2,2	25,4	+2,7
315	17,9	+1,9	18,7	+2,0	23,2	+2,5	28,6	+3,0
355	20,1	+2,2	21,1	+2,3	26,1	+2,8	32,2	+3,4
400	22,7	+2,4	23,7	+2,5	29,4	+3,1	36,3	+3,8
450	25,5	+2,7	26,7	+2,8	33,1	+3,5	40,9	+4,2
500	28,3	+3,0	29,7	+3,1	36,8	+3,8	45,4	+4,7
560	31,7	+3,3	33,2	+3,5	41,2	+4,3	50,8	+5,2
630	35,7	+3,7	37,4	+3,9	46,3	+4,8	57,2	+5,9
710	40,2	+4,2	42,1	+4,4	52,2	+5,4	64,5	+6,6
800	45,3	+4,7	47,4	+4,9	58,8	+6,0	72,6	+7,4
900	51,0	+5,2	53,3	+5,5	66,1	+6,8	81,7	+8,3
1000	56,6	+5,8	59,3	+6,1	73,5	+7,5	90,8	+9,2
1200	68,0	+6,9	71,1	+7,3	88,2	+9,0	108,9	+11,0
1400	-	-	83,0	+8,4	102,9	+10,4	-	-
1600	-	-	94,8	+9,6	117,5	+11,9	-	-
1800	-	-	106,6	+10,8	-	-	-	-

---

2000	-	-	118,5	+12,0	-	-	-	-
------	---	---	-------	-------	---	---	---	---

Продолжение таблицы 3

Наименование полиэтилена	SDR 9 S 4		SDR 7,4 S 3,2		SDR 6 S 2,5	
	Номинальное давление, 10 <sup>5</sup> Па (бар)					
ПЭ 63	-		-		-	
ПЭ 80	PN 16		PN 20		PN 25	
ПЭ 100	PN 20		PN 25		-	
Номинальный размер DN /OD	Толщина стенки e					
	номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.	номин.	пред. откл.
10	-	-	-	-	2,0 <*>	+0,3
12	-	-	-	-	2,0	+0,3
16	2,0 <*>	+0,3	2,3 <*>	+0,4	2,7	+0,4
20	2,3	+0,4	3,0 <*>	+0,4	3,4	+0,5
25	2,8	+0,4	3,5	+0,5	4,2	+0,6
32	3,6	+0,5	4,4	+0,6	5,4	+0,7
40	4,5	+0,6	5,5	+0,7	6,7	+0,8
50	5,6	+0,7	6,9	+0,8	8,3	+1,0
63	7,1	+0,9	8,6	+1,0	10,5	+1,2
75	8,4	+1,0	10,3	+1,2	12,5	+1,4
90	10,1	+1,2	12,3	+1,4	15,0	+1,7
110	12,3	+1,4	15,1	+1,7	18,3	+2,0
125	14,0	+1,5	17,1	+1,9	20,8	+2,2
140	15,7	+1,7	19,2	+2,1	23,3	+2,5
160	17,9	+1,9	21,9	+2,3	26,6	+2,8
180	20,1	+2,2	24,6	+2,6	29,9	+3,1
200	22,4	+2,4	27,4	+2,9	33,2	+3,5

225	25,2	+2,7	30,8	+3,2	37,4	+3,9
250	27,9	+2,9	34,2	+3,6	41,5	+4,3
280	31,3	+3,3	38,3	+4,0	46,5	+4,8
315	35,2	+3,7	43,1	+4,5	52,3	+5,4
355	39,7	+4,1	48,5	+5,0	59,0	+6,0
400	44,7	+4,6	54,7	+5,6	66,4	+6,8
450	50,3	+5,2	61,5	+6,3	-	-
500	55,8	+5,7	68,3	+7,0	-	-
560	62,5	+6,4	76,5	+7,8	-	-
630	70,3	+7,2	86,1	+8,7	-	-
710	79,3	+8,1	97,0	+9,8	-	-
800	89,3	+9,1	109,3	+11,1	-	-
900	100,5	+10,2	-	-	-	-
1000	111,6	+11,3	-	-	-	-

<\*> Номинальная толщина стенки труб увеличена в соответствии с условиями применения по сравнению с указанной в ГОСТ ИСО 4065 для данного SDR.

Примечания. 1. Номинальные давления PN, указанные в скобках, выбраны из ряда R40 по ГОСТ 8032.  
2. Полиэтилен ПЭ 63 не рекомендуется для изготовления труб диаметром более 250 мм.

Таблица 4 утратила силу с 1 июля 2006 года. - Изменение N 1, введенное в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст.

4.2. Трубы изготовляют в прямых отрезках, бухтах и на катушках, а трубы диаметром 180 мм и более - только в прямых отрезках. Длина труб в прямых отрезках должна быть от 5 до 24 кратностью 0,25 м, предельное отклонение длины от номинальной - +/- 1%. Допускается в партии труб в отрезках наличие труб длиной менее 5 м, но не менее 3 м в количестве до 5% от общей длины.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Предельное отклонение длины труб, изготовляемых в бухтах и на катушках, - +/- 3% для труб длиной менее 500 м и +/- 1,5% для труб длиной 500 м и более.



---

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Допускается по согласованию с потребителем изготовление труб другой длины и других предельных отклонений.

Расчетная масса 1 м труб приведена в [Приложении Б](#).

4.3. Условное обозначение труб состоит из слова "труба", сокращенного наименования материала (ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100), стандартного размерного отношения (SDR), тире, номинального наружного диаметра, номинальной толщины стенки трубы, назначения трубы: хозяйственно-питьевого назначения обозначают словом "питьевая", в остальных случаях - "техническая" и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений

Труба из полиэтилена ПЭ 32, SDR 21, номинальным наружным диаметром 32 мм и номинальной толщиной стенки 2,0 мм, для систем хозяйственно-питьевого назначения:

Труба ПЭ 32 SDR 21 - 32 x 2 питьевая ГОСТ 18599-2001

Труба из полиэтилена ПЭ 80, SDR 17,6, номинальным наружным диаметром 160 мм и номинальной толщиной стенки 9,1 мм, не используемая для хозяйственно-питьевого назначения: (в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

Труба ПЭ 80 SDR 17,6 - 160 x 9,1 техническая ГОСТ 18599-2001  
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие  
Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

4.4. Исключен с 1 августа 2013 года. - Изменение N 2, введенное в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст.

## 5. Технические требования

5.1. Трубы изготовляют из композиций полиэтилена (см. 3.20) минимальной длительной прочностью MRS 3,2 МПа (ПЭ 32), MRS 6,3 МПа (ПЭ 63), MRS 8,0 МПа (ПЭ 80), MRS 10,0 МПа (ПЭ 100) (приложение Г) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Введение добавок на стадии экструзии труб не допускается. Допускается изготовлять трубы из композиций полиэтилена с использованием вторичного гранулированного полиэтилена ПЭ 32, ПЭ 63, ПЭ 80 или ПЭ 100, полученного из труб собственного производства.

Классификация композиции полиэтилена по уровню минимальной длительной прочности MRS по таблице 4а (кроме ПЭ 32) должна быть установлена изготовителем композиции в соответствии с ГОСТ ИСО 12162.

Таблица 4а

---

Классификация композиций полиэтилена

---

Обозначение композиции полиэтилена	Минимальная длительная прочность MRS, МПа	Расчетное напряжение $\sigma_s$ , МПа
ПЭ 100	10,0	8,0
ПЭ 80	8,0	6,3
ПЭ 63	6,3	5,0
ПЭ 32	3,2	2,5

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 24157-80 утратил силу с 1 августа 2014 года в связи с введением в действие ГОСТ ISO 1167-1-2013 (Приказ Росстандарта от 20.03.2014 N 201-ст).

Значение MRS и классификацию композиции полиэтилена устанавливают, исходя из значения нижнего доверительного предела прогнозируемой гидростатической прочности  $\sigma_{LPL}$ , в соответствии с ГОСТ ИСО 12162. Значение  $\sigma_{LPL}$  должно быть определено на основе анализа данных длительных гидростатических испытаний образцов труб, выполненных по ГОСТ 24157. При определении длительной гидростатической прочности композиций полиэтилена ПЭ 100 прямая, описывающая временную зависимость прочности при 80 °С не должна иметь перегиба ранее 5000 ч.

(п. 5.1 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

5.1а. Трубы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому контролю (надзору).

(п. 5.1а введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

5.2. Трубы должны соответствовать характеристикам, указанным в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Значение показателя для труб из				Метод испытания
	ПЭ 32	ПЭ 63	ПЭ 80	ПЭ 100	
1. Внешний вид поверхности	Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий, оттенки которого не регламентируются. Цвет защитной оболочки - синий. Внешний вид поверхности труб и торцов должен соответствовать контрольному образцу по <a href="#">Приложению Е</a>				По <a href="#">8.2</a>
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)					
2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	250	350	350	350	По ГОСТ 11262 и <a href="#">8.4</a> настоящего стандарта
(п. 2 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)					
3. Изменение длины после прогрева (для труб номинальной толщиной 16 мм и менее), %, не более	3	По ГОСТ 27078 и 8.5 настоящего стандарта	3. Изменение длины после прогрева (для труб номинальной толщиной 16 мм и менее), %,	3	По ГОСТ 27078 и 8.5 настоящего стандарта

			не более		
(п. 3 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)					
<p>КонсультантПлюс: примечание. ГОСТ 24157-80 утратил силу с 1 августа 2014 года в связи с введением в действие ГОСТ ISO 1167-1-2013 (Приказ Росстандарта от 20.03.2014 N 201-ст).</p>					
4. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С, ч, не менее	При начальном напряжении в стенке трубы 6,5 МПа	При начальном напряжении в стенке трубы 8,0 МПа	При начальном напряжении в стенке трубы 9,0 МПа	При начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа	По ГОСТ 24157 и 8.6 настоящего стандарта
	100	100	100	100	
(п. 4 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)					
5. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении для ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100, ч, не менее <*>	При начальном напряжении в стенке трубы 2,0 МПа	При начальном напряжении в стенке трубы 3,5 МПа	При начальном напряжении в стенке трубы 4,5 МПа	При начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа	По ГОСТ 24157 и 8.6 настоящего стандарта
	165	165	165	165	
(п. 5 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст, Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)					
6. Стойкость при постоянном	При начальном	При начальном	При начальном	При начальном	По ГОСТ 24157 и 8.6 настоящего

внутреннем давлении при 80 °С, ч, не менее	напряжении в стенке трубы 1,5 МПа	напряжении в стенке трубы 3,2 МПа	напряжении в стенке трубы 4,0 МПа	напряжении в стенке трубы 5,0 МПа	стандарта
	1000	1000	1000	1000	
7. Термостабильность при 200 °С <*>, мин, не менее	20				По <a href="#">Приложению Ж</a>
(п. 7 введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)					
<p>&lt;*&gt; В случае пластического разрушения до истечения 165 ч - см. таблицу 5а. &lt;***&gt; Допускается проводить испытание при 210 °С или при 220 °С. В случае разногласий испытание проводят при температуре 200 °С.</p> <p>(сноски введены Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)</p>					
Примечание исключено. - Изменение N 1, введенное в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст.					

Таблица 5а

Испытания на стойкость при постоянном внутреннем давлении  
(80 °С - 165 ч) в случае пластического разрушения  
до истечения 165 ч  
(таблица 5а введена Изменением N 1,  
введенным в действие Приказом Ростехрегулирования  
от 18.10.2005 N 247-ст)

Наименование полиэтилена	Начальное напряжение в стенке трубы, МПа	Стойкость при постоянном внутреннем давлении, ч, не менее
ПЭ 63	3,5	165
	3,4	295
	3,3	538
	3,2	1000
ПЭ 80	4,5	165
	4,4	233
	4,3	331
	4,2	474
	4,1	685
	4,0	1000
ПЭ 100	5,4	165
	5,3	256
	5,2	399
	5,1	629
	5,0	1000

### 5.3. Маркировка

5.3.1. Маркировку наносят на поверхность трубы методом термотиснения, методом термотиснения с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак,

---

условное обозначение трубы без слова "труба", месяц и год изготовления. В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии.  
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

Допускается по согласованию с потребителем трубы диаметром 10, 12 и 16 мм не маркировать.  
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

Абзац исключен с 1 августа 2013 года. - Изменение N 2, введенное в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст.

Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы.  
(абзац введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета трубы. Размер шрифта и качество нанесения маркировки должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов.  
(абзац введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Примечание. Изготовитель не несет ответственности за маркировку, ставшую неразборчивой в результате следующих действий при монтаже и эксплуатации: окрашивание, снятие верхнего слоя, использование покрытия или применение моющих средств, за исключением согласованных или установленных изготовителем.  
(примечание введено Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Маркировка труб с соэкструзионными слоями и труб с защитной оболочкой - в соответствии с [В.2.3](#) и [В.3.4](#) (приложение В).  
(абзац введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

5.3.2. Пакеты, бухты, катушки снабжают ярлыком с нанесением транспортной маркировки по ГОСТ 14192 с указанием юридического адреса и страны изготовителя.

#### 5.4. Упаковка

5.4.1. Трубы диаметром 225 мм и менее, выпускаемые в отрезках, связывают в пакеты массой до 3 т, скрепляя их не менее чем в двух местах таким образом, чтобы расстояние между местами скрепления было от 2 до 2,5 м, а для пакетов труб, предназначенных для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, - от 1 до 1,5 м. По согласованию с потребителем из пакетов допускается формировать блок-пакеты массой до 5 т.  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Допускается по согласованию с потребителем трубы в отрезках не упаковывать. Трубы диаметром более 225 мм в пакеты не связывают.

При упаковке труб в бухты и на катушки концы труб должны быть жестко закреплены. Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 16 наружных диаметров трубы.  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах, а для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - не менее чем в шести местах.  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

При упаковке труб используют любые средства по ГОСТ 21650 или другие по качеству не ниже указанных.

## 6. Требования безопасности

6.1. Полиэтилен, из которого изготавливают трубы, относят к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Трубы относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб - не ниже 300 °С.  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Средства пожаротушения: распыленная вода со смачивателем, огнетушащие составы (средства), двуокись углерода, пена, огнетушащий порошок ПФ, песок, кошма. Тушить пожар необходимо в противогазах марки В по ГОСТ 12.4.121.

6.2. В условиях хранения и эксплуатации трубы из полиэтилена не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

Безопасность технологического процесса при производстве труб должна соответствовать ГОСТ 12.3.030. Предельно допустимые концентрации основных продуктов термоокислительной деструкции в воздухе рабочей зоны и класс опасности приведены в таблице 6.  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Таблица 6

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие  
Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Наименование продукта	Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 <*>, мг/м <sup>3</sup>	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007	Действие на организм
Формальдегид	0,5	2	Выраженное раздражающее,



			сенсibiliзирующее
Ацетальдегид	5	3	Общее токсическое
Углерода оксид	20	4	Общее токсическое
Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту)	5	3	Общее токсическое
Аэрозоль полиэтилена	10	4	Общее токсическое
<*> В Российской Федерации действует ГН 2.2.5.1313-03.			

6.3. С целью предотвращения загрязнения атмосферы в процессе производства труб необходимо выполнять требования ГОСТ 17.2.3.02.

Трубы стойки к деструкции в атмосферных условиях при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Образующиеся при производстве труб твердые технологические отходы не токсичны, обезвреживания не требуют, подлежат переработке. Отходы, не подлежащие переработке, уничтожают в соответствии с санитарными правилами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

6.4. Применительно к использованию, транспортированию и хранению труб из полиэтилена специальные требования к охране окружающей среды не предъявляются.  
(п. 6.4 введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

## 7. Правила приемки

7.1. Трубы принимают партиями. Партией считают количество труб одного номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки, изготовленных в установленный период времени из сырья одной марки и сопровождаемых одним документом о качестве, содержащим:  
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;
- местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя;
- номер партии и дату изготовления;
- условное обозначение трубы;
- размер партии в метрах;

- марку сырья;

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества труб требованиям настоящего стандарта;

- условия и сроки хранения у изготовителя.

Размер партии должен быть не более:

20000 м - для труб диаметром 32 мм и менее;

10000 м - для труб диаметром от 40 до 90 мм;

5000 м - для труб диаметром от 110 до 160 мм;

2500 м - для труб диаметром от 180 до 225 мм;

1500 м - для труб диаметром 250 мм и более.

7.2. Для определения соответствия качества труб показателям, указанным в таблице 7, проводят приемосдаточные и периодические испытания.

(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

Таблица 7

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие  
Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Наименование показателя	Частота контроля	Объем выборки
1. Внешний вид поверхности	На каждой партии	5 проб
2. Размеры	На каждой партии	5 проб
3. Относительное удлинение при разрыве	На каждой партии	1 проба <*>
4. Изменение длины труб после прогрева	1 раз в 6 мес на одном диаметре от каждой группы труб с толщиной стенки 16 мм и менее, при этом каждый диаметр контролируют не реже 1 раза в 2 года	3 пробы
5. Стойкость при постоянном внутреннем давлении (20 °С - 100 ч)	1 раз в 6 мес на одном диаметре от каждой группы труб, при этом каждый диаметр контролируют не реже 1 раза в 2 года	1 проба <*>

6. Стойкость при постоянном внутреннем давлении (80 °С - 165 ч)	1 раз в 3 мес на одном диаметре от каждой группы труб, при этом каждый диаметр контролируют не реже 1 раза в 2 года	1 проба <*>
7. Стойкость при постоянном внутреннем давлении (80 °С - 1000 ч)	1 раз в 3 года на одном диаметре от каждой группы труб	1 проба <*>
8. Термостабильность труб при 200 °С	1 раз в 2 года на одном размере от группы труб 2, 3 и 4	2 пробы <***>

<\*> В случае разногласий от партии отбирают две пробы.  
<\*\*\*> Образцы отбирают от наружной и внутренней поверхностей трубы.  
Примечание. Испытания по показателям 4 - 8 проводят на каждой марке сырья.

Для труб диаметром 16 мм и менее показатель "относительное удлинение при разрыве" не определяют.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Отбор проб от партии проводят методом случайной выборки. Допускается у изготовителя формировать объем выборки равномерно в течение всего процесса производства. Для определения овальности после экструзии пробы отбирают у изготовителя на выходе "с технологической линии или перед намоткой труб в бухты, катушки.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Для проведения испытаний труб (кроме приемосдаточных) выбирают по одному типовому представителю из каждой группы труб по номинальному наружному диаметру: группа 1 - 63 мм и менее, группа 2 - от 75 до 225 мм включ., группа 3 - от 250 до 630 мм включ., группа 4 - 710 мм и более. Результаты испытаний распространяются на всю группу диаметров с любым стандартным размерным отношением SDR.

(абзац введен Изменением N 1, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

7.3. При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных приемосдаточных испытаний партию труб бракуют.

7.4. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний их переводят в категорию приемосдаточных испытаний до получения положительных результатов по данному показателю.

При этом по показателю "стойкость при постоянном внутреннем давлении (80 °С - 165 ч)" для полиэтилена ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100 в случае пластического разрушения до истечения 165 ч испытания проводят, выбирая любое более низкое начальное напряжение в стенке трубы в

---

соответствии с таблицей 5а. При получении неудовлетворительного результата при выбранном напряжении испытание проводят вновь, выбирая другое более низкое начальное напряжение до получения удовлетворительного результата. В случае несоответствия труб минимальному начальному напряжению в стенке трубы партию труб бракуют. За удовлетворительный результат испытания принимают соответствие труб любому начальному напряжению в стенке трубы по [таблице 5а](#).

(абзац введен Изменением N 1, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

В случае получения хрупкого разрушения по любому из требований [таблицы 5а](#) испытание считают неудовлетворительным, а партию труб бракуют".

(абзац введен Изменением N 1, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

## 8. Методы испытаний

8.1. Из каждой пробы, отобранной по [7.2](#), изготавливают образцы для проведения испытаний в виде отрезков труб, лопаток, полос.

Испытания проводят не ранее чем через 15 ч после изготовления труб, включая время кондиционирования.

8.2. Внешний вид поверхности трубы определяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением с контрольным образцом, утвержденным в соответствии с [Приложением Е](#).

### 8.3. Определение размеров

#### 8.3.1. Применяемый измерительный инструмент:

микрометр типов МТ и МК по ГОСТ 6507;

штангенциркуль по ГОСТ 166;

стенкомер по ГОСТ 11358;

рулетка по ГОСТ 7502;

другие средства измерений, по метрологическим характеристикам не ниже принятых средств измерений.

8.3.2. Размеры труб определяют при температуре  $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$  на каждой пробе, отобранной по [7.2](#). Перед испытанием пробы выдерживают при указанной температуре не менее 4 ч.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

В случае разногласий размеры определяют при температуре  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ .

(абзац введен Изменением N 2, введенным в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

8.3.3. Определение среднего наружного диаметра  $d_{em}$  проводят в одном поперечном сечении, расположенном на расстоянии не менее 150 мм от торцов, одним из следующих способов:

а) путем прямого измерения длины окружности рулеткой в виде ленты, градуированной в диаметрах ( $\pi$  – рулеткой), по ГОСТ 29325,

б) как расчетное значение из нескольких (в соответствии с таблицей 7а) измерений диаметра, равномерно расположенных в выбранном поперечном сечении.

Таблица 7а

Количество измерений диаметра  
для данного номинального размера

Номинальный размер трубы DN /OD	Количество измерений диаметра в данном поперечном сечении
$\leq 40$	4
$> 40$ и $\leq 600$	6
$> 600$ и $\leq 1600$	8
$> 1600$	12

Измерения проводят с погрешностью в соответствии с таблицей 7б.

Таблица 7б

Погрешность измерения диаметра

В миллиметрах

Номинальный размер трубы DN /OD	Допускаемая погрешность единичного измерения	Среднеарифметическое значение округляют до <*>
$\leq 600$	0,1	0,1
$600 < DN \leq 1600$	0,2	0,2
$> 1600$	1	1

<\*> Округление среднего значения проводят в бóльшую сторону.

В случае перечисления б), рассчитывают среднеарифметическое значение полученных измерений, округляют в соответствии с таблицей 7б и записывают результат как средний наружный диаметр  $d_{em}$ .

(п. 8.3.3 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

8.3.4. Толщину стенки труб  $e$  определяют по ГОСТ 29325: номинальной толщиной до 25 мм включительно - микрометром типа МТ или стенкомером, более 25 мм - микрометром типа МК, с обоих торцов каждой пробы не менее чем в шести точках, равномерно расположенных по периметру образца на расстоянии не менее 10 мм от торца.

Полученные минимальное и максимальное значения толщины стенки должны быть в пределах указанных в [таблицах 1, 3](#).

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

8.3.5. Овальность трубы после экструзии определяют как разность между максимальным и минимальным наружными диаметрами, измеряемыми в одном сечении пробы штангенциркулем или микрометром типа МК.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

8.3.6. Длину труб в отрезках измеряют рулеткой.

Длину труб в бухтах и катушках определяют делением значения массы бухты, взвешенной с погрешностью не более 0,5%, на значение расчетной массы 1 м трубы ([Приложение Б](#)) или по показаниям счетчика метража в процессе производства.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

8.4. Относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 11262 <\*> на образцах-лопатках, при этом толщина образца должна быть равна толщине стенки трубы. Отрезок трубы, изготовленный из пробы, отобранной по [7.2](#), разделяют на равное количество секторов, вырезают полосы, располагаемые приблизительно равномерно по окружности трубы, в количестве, указанном в таблице 7в.

-----

<\*> В Российской Федерации действуют ГОСТ Р 53652.1-2009 и ГОСТ Р 53652.3-2009.

Таблица 7в

Количество образцов

Номинальный наружный диаметр $d_n$ , мм	$20 \leq d_n < 75$	$75 \leq d_n < 280$	$280 \leq d_n < 450$	$d_n \geq 450$
Количество полос для	3	5	5	8

изготовления образцов				
Примечание. Для труб диаметром 40 мм и менее допускается вырезать полосы из двух или трех отрезков труб.				

Тип образца, метод изготовления и скорость испытания выбирают в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

Номинальная толщина стенки трубы $e$ , мм	Тип образца по ГОСТ 11262	Способ изготовления	Скорость испытания, мм/мин
$e \leq 5$	1	Вырубка штампом-просечкой или механическая обработка по ГОСТ 26277	100 +/- 10
$5 < e \leq 12$	2	Вырубка штампом-просечкой или механическая обработка по ГОСТ 26277	50 +/- 5
$e > 12$	2	Механическая обработка по ГОСТ 26277	25 +/- 2
или $e > 12$	3 по рисунку 1	Механическая обработка по ГОСТ 26277	10 +/- 1

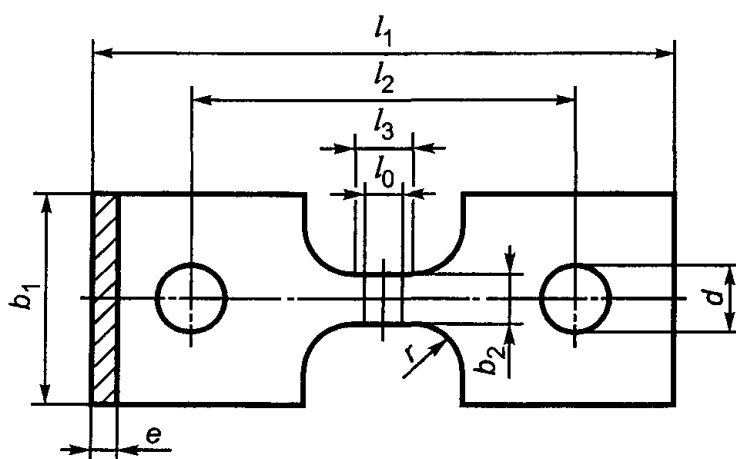


Рисунок 1. Образец типа 3

Таблица 9

Размеры образца типа 3

Параметр	Размеры, мм
Общая длина $l_1$ , не менее	250
Начальное расстояние между центрами несущих болтов $l_2$	165 +/- 5
Длина рабочей части (параллельная часть) $l_3$	25 +/- 1
Расчетная длина $l_0$	20 +/- 1
Ширина головки $b_1$	100 +/- 3
Ширина рабочей части (параллельная часть) $b_2$	25 +/- 1
Толщина $e$	Соответствует толщине стенки трубы
Радиус закругления $r$	25 +/- 1
Диаметр отверстия $d$	30 +/- 5

При изготовлении ось образца должна быть параллельна оси трубы и располагаться по центру полосы, при этом штамп-просечку устанавливают на внутреннюю сторону полосы.

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 12423-66 утратил силу с 1 января 2015 года в связи с введением в действие ГОСТ 12423-2013 (Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1069-ст).

Перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 12423 при температуре испытания (23 +/- 2) °С при номинальной толщине образца, мм:

$e_n < 3$ .....	в течение 1 ч +/- 5 мин
$3 \leq e_n < 8$ .....	" 3 ч +/- 15 мин
$8 \leq e_n < 16$ .....	" 6 ч +/- 30 мин
$16 \leq e_n < 32$ .....	" (10 +/- 1) ч
$e_n \geq 32$ .....	" (16 +/- 1) ч.

Примечание. При достижении относительного удлинения 500% испытание может быть прекращено до наступления разрыва образца.

За результат испытания принимают минимальное значение относительного удлинения при разрыве, вычисленное до третьей значащей цифры.



(п. 8.4 в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 12423-66 утратил силу с 1 января 2015 года в связи с введением в действие ГОСТ 12423-2013 (Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1069-ст).

8.5. Определение изменения длины трубы после прогрева проводят по ГОСТ 27078 при температуре  $(100 \pm 2)^\circ\text{C}$  для полиэтилена ПЭ 32, при температуре  $(110 \pm 2)^\circ\text{C}$  для полиэтилена ПЭ 63, ПЭ 80 и ПЭ 100 на трубах номинальной толщиной стенки 16 мм и менее. При этом образцы перед испытанием кондиционируют в стандартной атмосфере 23 по ГОСТ 12423 при номинальной толщине испытываемой трубы, мм:

$e_n < 3$	.....	в течение $\geq 1$ ч
$3 \leq e_n < 8$	.....	" $\geq 3$ ч
$8 \leq e_n < 16$	.....	" $\geq 6$ ч.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 24157-80 утратил силу с 1 августа 2014 года в связи с введением в действие ГОСТ ISO 1167-1-2013 (Приказ Росстандарта от 20.03.2014 N 201-ст).

8.6. Определение стойкости при постоянном внутреннем давлении проводят по ГОСТ 24157 на пробах, отобранных по 7.2. Из каждой пробы изготавливают по одному образцу. Для вычисления испытательного давления средний наружный диаметр и минимальную толщину стенки образцов определяют в соответствии с 8.3. Среда испытания - "вода в воде".

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

## 9. Транспортирование и хранение

9.1. Трубы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с нормативно-правовыми актами и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, ГОСТ 26653, а также ГОСТ 22235 - на железнодорожном транспорте. При транспортировании труб в крытых вагонах масса пакета, бухты, катушки должна быть не более 1,25 т, длина труб - не более 5,5 м.

Для транспортирования труб водным транспортом рекомендуется применять несущие средства пакетирования.

При транспортировании и хранении трубы следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств, без острых выступов и неровностей во избежание повреждения труб.

Трубы, упакованные по 5.4, транспортируют в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

9.2. Трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4) или 8 (ОЖ3). При этом трубы, изготовленные из несажевых композиций полиэтилена, хранят в условиях 8 (ОЖ3) в течение не более 12 мес, по истечению указанного срока они должны быть испытаны по показателям 2, 5, 7 таблицы 5.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Высота штабеля при хранении труб свыше 2 мес не должна превышать 2 м. При хранении до 2 мес высота штабеля должна быть не более 3 м.

## 10. Гарантии изготовителя

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок - два года со дня изготовления.

(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Приложение А  
(справочное)

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТРУБ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕД

А.1. Выбор и расчет максимального рабочего давления труб для транспортирования различных жидких и газообразных сред, кроме воды, к которым полиэтилен химически стоек, проводят на основе документов на монтаж и эксплуатацию соответствующих трубопроводов.  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

А.2. Коэффициент снижения максимального рабочего давления при температуре транспортируемой по трубопроводу воды до 40 °С на срок службы 50 лет приведен в таблице А.1.

Таблица А.1

Рабочая температура воды $T_{\text{раб}}$ , °С	Коэффициент снижения давления $C_t$ для труб из		
	ПЭ 32	ПЭ 63	ПЭ 80, ПЭ 100
До 20	1,00	1,00	1,00
21 - 25	0,82	0,90	0,93
26 - 30	0,65	0,81	0,87

31 - 35	0,47	0,72	0,80
36 - 40	0,30	0,62	0,74

Приложение Б  
(справочное)

### РАСЧЕТНАЯ МАССА 1 м ТРУБ

Б.1. Расчетная масса 1 м труб из полиэтилена приведена в таблицах Б.1 и Б.2.  
(в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

Таблица Б.1

Расчетная масса 1 м труб из полиэтилена ПЭ 32  
(таблица Б.1 в ред. Изменения N 1,  
введенного в действие Приказом Ростехрегулирования  
от 18.10.2005 N 247-ст)

Номинальный наружный диаметр, мм	Расчетная масса 1 м труб, кг			
	SDR 21 S 10	SDR 13,6 S 6,3	SDR 9 S 4	SDR 6 S 2,5
10	-	-	-	0,052
12	-	-	-	0,065
16	-	-	0,092	0,116
20	-	-	0,134	0,182
25	-	0,151	0,201	0,280
32	0,197	0,233	0,329	0,459
40	0,249	0,358	0,511	0,713
50	0,376	0,552	0,798	1,10
63	0,582	0,885	1,27	1,75
75	0,831	1,25	1,79	2,48

---

90	1,19	1,80	2,59	3,58
110	1,78	2,66	3,84	5,34
125	2,29	3,42	4,96	6,90
140	2,89	4,29	6,24	-
160	3,77	5,61	8,13	-

Таблица Б.2

Расчетная масса 1 м труб из композиций  
полиэтилена ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие  
Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Номинальный размер DN /OD	Расчетная масса 1 м труб, кг										
	SDR 41 S 20	SDR 33 S 16	SDR 26 S 12,5	SDR 21 S 10	SDR 17,6 S 8,3	SDR 17 S 8	SDR 13,6 S 6,3	SDR 11 S 5	SDR 9 S 4	SDR 7,4 S 3,2	SDR 6 S 2,5
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,051
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,064
16	-	-	-	-	-	-	-	-	0,090	0,102	0,115
20	-	-	-	-	-	-	-	0,116	0,132	0,162	0,180
25	-	-	-	-	-	-	0,148	0,169	0,198	0,240	0,277
32	-	-	-	-	-	0,193	0,229	0,277	0,325	0,385	0,453
40	-	-	-	0,244	0,281	0,292	0,353	0,427	0,507	0,600	0,701
50	-	-	0,308	0,369	0,436	0,449	0,545	0,663	0,786	0,935	1,47
63	-	0,392	0,488	0,573	0,682	0,715	0,869	1,05	1,25	1,47	1,73
75	0,469	0,543	0,668	0,821	0,97	1,01	1,23	1,46	1,76	2,09	2,45
90	0,630	0,782	0,969	1,18	1,40	1,45	1,76	2,12	2,54	3,00	3,52
110	0,930	1,16	1,42	1,77	2,07	2,16	2,61	3,14	3,78	4,49	5,25
125	1,22	1,50	1,83	2,26	2,66	2,75	3,37	4,08	4,87	5,78	6,77
140	1,53	1,87	2,31	2,83	3,35	3,46	4,22	5,08	6,12	7,27	8,49
160	1,98	2,41	3,03	3,71	4,35	4,51	5,50	6,67	7,97	9,46	11,1
180	2,47	3,05	3,78	4,66	5,47	5,71	6,98	8,43	10,1	12,0	14,0

200	3,03	3,82	4,68	5,77	6,78	7,04	8,56	10,4	12,5	14,8	17,3
225	3,84	4,76	5,88	7,29	8,55	8,94	10,9	13,2	15,8	18,7	21,9
250	4,81	5,90	7,29	8,92	10,6	11,0	13,4	16,2	19,4	23,1	27,0
280	5,96	7,38	9,09	11,3	13,2	13,8	16,8	20,3	24,4	28,9	33,9
315	7,49	9,35	11,6	14,2	16,7	17,4	21,3	25,7	30,8	36,6	42,8
355	9,53	11,8	14,6	18,0	21,2	22,2	27,0	32,6	39,2	46,4	54,4
400	12,1	15,1	18,6	22,9	26,9	28,0	34,2	41,4	49,7	59,0	69,0
450	15,2	19,0	23,5	29,0	34,0	35,5	43,3	52,4	62,9	74,6	-
500	19,0	23,4	29,0	35,8	42,0	43,9	53,5	64,7	77,5	92,1	-
560	23,6	29,4	36,3	44,8	52,6	55,0	67,1	81,0	97,3	116	-
630	29,9	37,1	46,0	56,5	66,6	69,6	84,8	103	123	146	-
710	38,1	47,3	58,5	72,1	84,7	88,4	108	131	157	186	-
800	48,3	59,9	74,1	91,4	108	112	137	166	199	236	-
900	60,9	75,9	93,8	116	136	142	173	210	252	-	-
1000	75,4	93,5	116	143	168	175	214	259	311	-	-
1200	108	134	167	206	242	252	308	373	-	-	-
1400	148	183	227	280	-	343	419	-	-	-	-
1600	193	239	296	365	-	448	547	-	-	-	-

---

1800	243	303	375	462	-	567	-	-	-	-	-
2000	300	374	462	571	-	700	-	-	-	-	-

Примечание. Масса 1 м труб рассчитана при средней плотности композиции полиэтилена 950 кг/м<sup>3</sup> с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб из композиции полиэтилена плотностью  $\rho$ , отличающейся от 950 кг/м<sup>3</sup>, данные таблицы умножают на коэффициент  $K = \rho/950$ .  
(примечание введено Изменением N 1, введенным в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст, в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Приложение В  
(обязательное)

## МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ (в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

### В.1. Общие положения

Настоящее приложение устанавливает дополнительные параметры многослойных полиэтиленовых труб и включает два типа:

а) полиэтиленовые трубы с соэкструзионными слоями (на наружной и/или внутренней поверхностях) черного или другого цвета, имеющими одинаковый уровень MRS (номинальным наружным диаметром  $d_n$ ) (см. В.2), в том числе с защитным слоем снаружи трубы;

б) полиэтиленовые трубы (номинальным наружным диаметром  $d_n$ ) с несвязанным прилегающим дополнительным защитным слоем снаружи трубы (трубы с защитной оболочкой) и, таким образом, имеющие совокупный наружный диаметр равный  $(d_n + 2e_{\text{оболочки}})$  (см. В.3).

### В.2. Трубы с соэкструзионными слоями

#### В.2.1. Размеры

Размеры труб с соэкструзионными слоями (без защитного слоя) должны соответствовать [разделу 4](#).

Изготовитель должен указывать толщину каждого слоя.

#### В.2.2. Характеристики

В.2.2.1. Характеристики труб с соэкструзионными слоями (без защитного слоя) должны соответствовать [5.2](#).



Требования по термостабильности должны применяться к отдельному слою. Изменение длины после прогрева применимо к трубе, включая соэкструзионные слои.

В течение всех испытаний труб с соэкструзионными слоями не должно быть расслоения (разделения слоев).

В.2.2.2. Трубы с соэкструзионными слоями должны быть стойкими к расслоению при определении кольцевой жесткости после 30%-ной деформации сжатия образца трубы по В.2.4, при этом падение кольцевой жесткости по отношению к начальному значению должно составлять не более 20%.

Частота проведения испытания - не реже 1 раза в 12 мес на одном диаметре от каждой группы труб.

### В.2.3. Маркировка

Маркировка труб с соэкструзионными слоями должна соответствовать 5.3 с обозначением количества слоев.

### В.2.4. Определение стойкости к расслоению

В.2.4.1. Стойкость к расслоению, то есть целостность структуры стенки трубы после воздействия деформации, определяют путем сравнения начальной и конечной кольцевой жесткости после 30%-ной деформации сжатия образца трубы.

Испытание состоит из следующих этапов:

- определение кольцевой жесткости  $S_{\text{нач}}$  ;
- испытание на кольцевую гибкость при 30%-ной деформации сжатия образца трубы;
- определение кольцевой жесткости после испытания на кольцевую гибкость  $S_{\text{кон}}$  .

### В.2.4.2. Определение кольцевой жесткости

#### В.2.4.2.1. Аппаратура

Испытательная машина, обеспечивающая деформацию сжатия поперечного сечения образца трубы, устанавливаемого между горизонтальных плит, с постоянной скоростью в соответствии с [таблицей В.1](#). Погрешность измерения нагрузки +/- 2%. Длина плит должна быть не менее длины образца трубы, а ширина - не менее ширины контакта с образцом в процессе деформации плюс 25 мм.

#### В.2.4.2.2. Подготовка к испытанию

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 12423-66 утратил силу с 1 января 2015 года в связи с введением в действие ГОСТ

12423-2013 (Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1069-ст).

Образцы кондиционируют в условиях испытания, соответствующих стандартной атмосфере 23 по ГОСТ 12423, в течение не менее 24 ч.

На отрезок трубы длиной, достаточной для изготовления из него трех образцов размером (300 +/- 40) мм, наносят маркировочную линию вдоль всей образующей и изготавливают три испытуемых образца а, б и с таким образом, чтобы концы каждого образца были по возможности перпендикулярны к оси трубы.

Измеряют длину и средний внутренний диаметр каждого испытуемого образца.

Длину измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм. За длину каждого испытуемого образца  $L$  принимают среднеарифметическое значение измерений, равномерно расположенных по периметру испытуемого образца, при этом минимальная измеренная длина каждого образца должна быть не менее 0,9 максимального измеренного значения, а количество измерений при номинальном диаметре испытуемой трубы, мм, должно быть:

$d_n \leq 200$	.....	3
$200 < d_n < 500$	.....	4
$d_n \geq 500$	.....	6.

Внутренние диаметры каждого образца  $d_{ia}$ ,  $d_{ib}$  и  $d_{ic}$  определяют как среднеарифметическое значение четырех равномерно распределенных измерений в поперечном сечении в середине образца, проведенных с погрешностью +/- 0,5%.

Среднеарифметическое значение внутреннего диаметра трех образцов  $d_i$  вычисляют по формуле

$$d_i = \frac{d_{ia} + d_{ib} + d_{ic}}{3}. \quad (B.1)$$

В.2.4.2.3. Проведение испытания

Испытание проводят при температуре (23 +/- 2) °С.

Устанавливают испытуемый образец а в нагружающее устройство горизонтально таким образом, чтобы маркировочная линия находилась в контакте с верхней плитой без деформации, а центр образца совпадал с точкой приложения нагрузки.

Прикладывают одну из следующих предварительных нагрузок  $F_0$ :

а) для труб внутренним диаметром  $d_i$  100 мм и менее  $F_0 = 7,5 \text{ Н}$  ;

б) для труб внутренним диаметром  $d_i$  более 100 мм предварительную нагрузку  $F_0$ , Н, вычисляют по следующей формуле, а результат округляют в большую сторону до целого значения

$$F_0 = 0,00025d_n \cdot L, \text{ (B.2)}$$

где  $d_n$  - номинальный диаметр трубы, мм;

L - фактическая длина испытуемого образца, мм.

Приложенная предварительная нагрузка должна быть между 95% и 105% рассчитанной нагрузки.

Устанавливают нагрузку на ноль и сжимают испытуемый образец в поперечном сечении с постоянной скоростью, выбранной по таблице В.1, до тех пор, пока деформация достигнет не менее  $0,03d_i$ , записывая при этом диаграмму "нагрузка-деформация".

Таблица В.1

Номинальный диаметр $d_n$ , мм	Скорость деформации, мм/мин
$100 < d_n \leq 200$	5 +/- 0,25
$200 < d_n \leq 400$	10 +/- 0,5
$400 < d_n \leq 710$	20 +/- 1
$d_n > 710$	$0,03 d_i$ +/- 5%

Деформацию поперечного сечения оценивают по изменению расстояния между плитами, в случае разногласий, деформацию оценивают по изменению внутреннего диаметра трубы.

Испытывают таким же образом образцы b и c, поворачивая на  $45^\circ$  и  $90^\circ$  соответственно по отношению к маркировочной линии и положению первого образца.

#### В.2.4.2.4. Обработка результатов

Рассчитывают кольцевую жесткость для каждого образца  $S_a$ ,  $S_b$  или  $S_c$ , кН/м<sup>2</sup>, до трех десятичных знаков по формуле

$$S_a = \left( 0,0186 + 0,025 \frac{y}{d_i} \right) \frac{F_a}{L_a y}, \quad (\text{В.3})$$

где  $F_a$  - нагрузка, соответствующая 3%-ной деформации испытуемого образца а (b или с), определяемая по диаграмме "нагрузка-деформация", кН;

$d_i$  - среднеарифметическое значение внутреннего диаметра трех образцов, вычисляемое по формуле (В.1), м;

$L_a$  - длина испытуемого образца а (b или с), м;

$y$  - деформация, соответствующая 3%-ной деформации ( $y/d_i = 0,03$ ), м.

При определении нагрузки, соответствующей 3%-ной деформации, нулевая точка на диаграмме "нагрузка-деформация" должна находиться на пересечении касательной, проведенной к кривой в начальной точке участка с наибольшим углом наклона с горизонтальной осью (рисунок В.1).

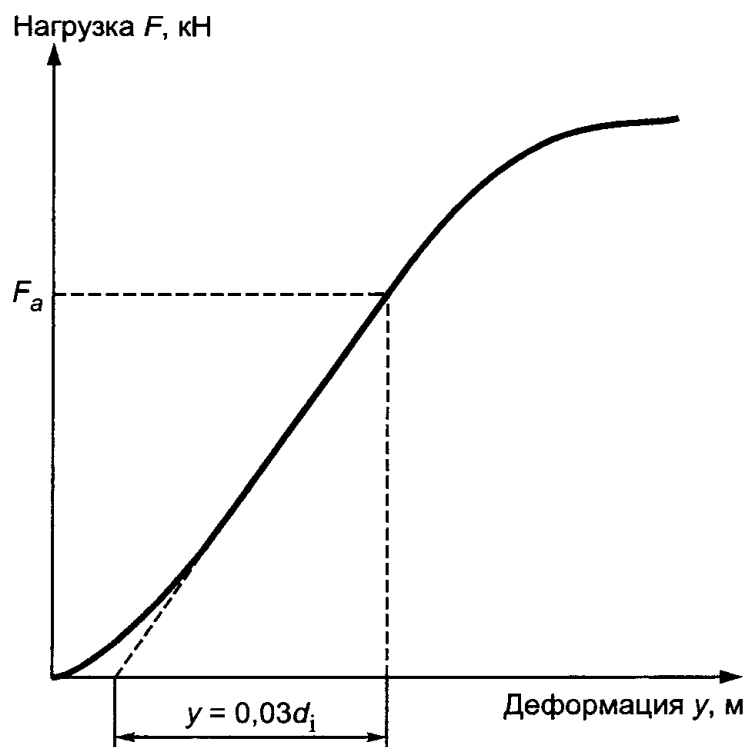


Рисунок В.1. Кривая "нагрузка-деформация"

За кольцевую жесткость трубы  $S$  принимают среднеарифметическое трех значений кольцевой жесткости  $S_a$ ,  $S_b$  и  $S_c$ , рассчитанное до двух десятичных знаков, таким образом

получают  $S_{нач}$ .

В.2.4.3. Испытание на кольцевую гибкость при 30%-ной деформации образца трубы

В.2.4.3.1. Испытательная машина, соответствующая требованиям В.2.4.2.1.

В.2.4.3.2. Испытание проводят при температуре  $(23 \pm 2)$  °С на образцах, испытанных по В.2.4.2.

Устанавливают испытуемый образец в нагружающее устройство горизонтально таким образом, чтобы маркировочная линия находилась в контакте с верхней плитой, а центр образца совпадал с точкой приложения нагрузки. Сжимают образец с постоянной скоростью в соответствии с таблицей В.1 до достижения 30%-ной деформации среднего наружного диаметра  $d_{em}$ , определенного по 8.3.3. При этом записывают диаграмму "нагрузка-деформация", фиксируя деформацию, при которой наблюдается первое появление признаков механических разрушений: трещин, расслоений внутренней и наружной стенок, вмятин короблений стенки трубы.

В.2.4.3.3. Если при достижении указанной деформации на образце не обнаружено признаков механических разрушений проводят испытания на определение кольцевой жесткости.

В.2.4.4. Определение кольцевой жесткости после испытания на кольцевую гибкость

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 12423-66 утратил силу с 1 января 2015 года в связи с введением в действие ГОСТ 12423-2013 (Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1069-ст).

После проведения испытания по В.2.4.2 и В.2.4.3 образцы кондиционируют в условиях испытания, соответствующих стандартной атмосфере 23 по ГОСТ 12423, в течение 1 ч.

Затем на образцах определяют кольцевую жесткость  $S_{кон}$  по В.2.4.2.

В.2.4.5. Стойкость к расслоению считают удовлетворительной, если падение кольцевой жесткости после воздействия 30%-ной деформации сжатия составляет не более 20%, т.е.  $S_{кон} \geq 0,85S_{нач}$  и при этом не обнаружено трещин, расслоений внутренней и наружной стенок, вмятин и короблений стенки трубы.

В.3. Трубы с защитной оболочкой

В.3.1. Размеры

Размеры труб, исключая оболочку, должны соответствовать разделу 4.

В.3.2. Характеристики

Характеристики труб без оболочки должны соответствовать 5.2.

---

Оболочка не должна оказывать отрицательного воздействия на трубу и наоборот.

### В.3.3. Маркировка

Маркировку наносят на оболочку трубы. Маркировка должна соответствовать [5.3](#) с дополнительным указанием данных, однозначно отличающих функционально эту трубу при эксплуатации от трубы без защитной оболочки.

Примечание. Допускается на трубах с защитной оболочкой не наносить маркировку на основную трубу.

### В.3.4. Хранение и монтаж

Защитная оболочка должна быть стойкой к отслаиванию в процессе хранения по [9.2](#) и монтажа. Оболочка при необходимости должна легко удаляться путем надреза с применением простого инструмента (без повреждения поверхности трубы).

Приложение Г  
(справочное)

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ  
И МАРКИРОВОЧНЫХ ПОЛОС  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие  
Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Таблица Г.1

Характеристики композиций полиэтилена для изготовления труб  
и маркировочных полос

Наименование показателя	Значение показателя				Метод испытания
	ПЭ 32	ПЭ 63	ПЭ 80	ПЭ 100	
1. Плотность композиции при 23 °С, кг/м <sup>3</sup> , не менее	910	930	930	930	По ГОСТ 15139, разделы 4 - 6
2. Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее при:					По ГОСТ 11645
190 °С/2,16 кгс	0,2 - 0,4	-	-	-	
190 °С/5 кгс	-	0,3 - 0,7	0,3 - 1,2	0,1 - 0,5	
3. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	+/- 20				По ГОСТ 16337, 3.13 и ГОСТ 16338, 5.10
4. Термостабильность при 200 °С <*>, мин, не менее	-	20			По Приложению Ж
5. Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более	-	350	350	350	По ГОСТ 26359
6. Массовая доля технического углерода (сажи) <*>, %	2,0 - 2,5	2,00 - 2,75	2,0 - 2,5	2,0 - 2,5	По ГОСТ 26311
7. Распределение технического углерода (сажи) или пигмента:					
7.1 класс	≤ 3				По нормативным или

тип	А.1, А.2, А.3 или В			техническим документам на полиэтилен	
или 7.2 тип <*> (для сажи)	I - II			По ГОСТ 16337, 3.20.2 и ГОСТ 16338, 5.18	
Характеристики, определяемые на образцах в виде труб					
8. Стойкость к медленному распространению трещин (МРТ) при 80 °С (на трубах $d_n$ 110 или 160 мм с SDR 11), ч, не менее	-	При начальном напряжении:			По нормативным или техническим документам на полиэтилен
		3,2 МПа	4,0 МПа	4,6 МПа	
		165	500	500	
9. Атмосферостойкость после облучения суммарной солнечной энергией $E \geq 3,5$ ГДж/м <sup>2</sup> (только для несажевых композиций на трубах диаметром 32 или 63 мм с SDR 11)	-	Стойкость при постоянном внутреннем давлении $\geq 1000$ ч при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы, МПа:			По ГОСТ 9.708 и Приложению И
					3,2
		Относительное удлинение при разрыве $\geq 350\%$			По 8.4 настоящего стандарта
Термостабильность $\geq 20$ мин			По Приложению Ж		
Характеристика, определяемая на свариваемых встык соединениях					



10. Свариваемость <***> - стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения (на трубах $d_n$ 110 или 160 мм с SDR 11), тип разрушения	-	Испытание до разрушения: пластический - удовлетворительно, хрупкий - неудовлетворительно	По Приложению К
<p>&lt;*&gt; Допускается проводить испытание при 210 °С или при 220 °С. В случае разногласий испытание проводят при температуре 200 °С.</p> <p>&lt;*&gt; Для марок полиэтилена, светостабилизированных сажей.</p> <p>&lt;***&gt; Изготовитель композиции полиэтилена должен подтвердить свариваемость композиций путем определения стойкости к осевому растяжению сварного стыкового соединения при температуре 23 °С.</p>			

Приложение Д  
(справочное)

### СООТВЕТСТВИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАРОК ПОЛИЭТИЛЕНА, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ, ПО НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ НАИМЕНОВАНИЮ ПОЛИЭТИЛЕНА ПО НАСТОЯЩЕМУ СТАНДАРТУ

Приложение Д исключено с 1 августа 2013 года. - Изменение N 2, введенное в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст.

Приложение Е  
(обязательное)

### ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ВНЕШНЕГО ВИДА

Е.1. Контрольный образец представляет собой один или несколько отрезков или сегментов труб, но не более пяти, одного номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки, длиной не менее 300 мм с нанесенной на одном из них маркировкой, пронумерованных и отобранных от серийной партии труб, изготовленной в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Отрезки трубы должны быть отрезаны перпендикулярно к оси трубы.  
(в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

Е.2. Контрольные образцы внешнего вида поверхности трубы оформляют на один типовой представитель от каждой группы труб по диаметрам в соответствии с 7.2 настоящего стандарта и распространяют на трубы всех стандартных размерных отношений.  
(п. Е.2 в ред. Изменения N 1, введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.10.2005 N 247-ст)

Е.3. К каждому контрольному образцу прикрепляют один опломбированный ярлык, в котором указывают:

- условное обозначение трубы;
- количество отрезков в одном контрольном образце и номер отрезка;
- наименование предприятия-изготовителя;

- гриф утверждения контрольного образца руководителем предприятия-изготовителя, заверенный круглой печатью с указанием даты утверждения;

- абзац исключен с 1 августа 2013 года. - Изменение N 2, введенное в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст.

Е.4. При внесении изменений в [показатель 1 таблицы 5](#) настоящего стандарта образцы подлежат переутверждению.

Е.5. Контрольные образцы хранят на предприятии-изготовителе.

Приложение Ж  
(обязательное)

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ (в ред. Изменения N 2, введенного в действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

### Ж.1. Сущность метода

Сущность метода заключается в определении индукционного периода окисления материала методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).

Образец, содержащий стабилизирующую систему, нагревают в потоке инертного газа (азота), продуваемого с постоянной скоростью. При достижении заданной температуры атмосферу переключают на подачу кислорода с той же скоростью и выдерживают при постоянной температуре до появления на термограмме экзотермического эффекта, что соответствует реакции термоокисления материала. Измеряют время от начала подачи кислорода до начала экзотермического эффекта - индукционный период окисления (или термостабильность). Этот параметр характеризует степень стабилизации испытуемого материала.

### Ж.2. Аппаратура

Ж.2.1. Дифференциальный сканирующий калориметр, поддерживающий температуру испытания с погрешностью  $\pm 0,3$  °С, способный измерять время с разрешением  $\pm 0,5$  с и погрешностью  $\pm 1$  с или выше, измерять тепловой поток с разрешением  $\pm 0,5$   $\mu$ Ватт и погрешностью  $\pm 2$   $\mu$ Ватт или более.

Допускается использовать дифференциальный термический анализатор.

Ж.2.2. Тигли из алюминия одинаковой массы, предпочтительно одноразового использования.

Ж.2.3. Весы лабораторные I класса точности по ГОСТ 24104 или аналогичные.

Ж.2.4. Баллон по ГОСТ 949 с азотом (не менее 99,99%) по ГОСТ 9293 и с кислородом (не менее 99,5%) по ГОСТ 5583, которые можно включать попеременно.

### Ж.3. Подготовка к испытанию

#### Ж.3.1. Испытуемые образцы

Из сегмента трубы (отобранного от пробы по 7.2), используя микротом или другой острый инструмент, изготавливают образец толщиной  $(0,65 \pm 0,10)$  мм и массой от 12 до 17 мг, взвешенный с погрешностью  $\pm 0,5$  мг.

Из каждой пробы изготавливают один образец.

Примечание. Для определения термостабильности материала образец изготавливают из отрезков экструдированного материала, полученных на экструзионном пластомере, применяемом при определении показателя текучести расплава (ГОСТ 11645), или из прессованных пластин, литьевых образцов в соответствии с нормативным или техническим документом на материал, при этом наличие пузырьков не допускается.

#### Ж.3.2. Калибровка

Калибровка устанавливает соотношение между температурой, показываемой на приборе Т, и фактической температурой фазового перехода калибровочного материала и определения температурной поправки  $\Delta T$ .

Калибровку проводят по мере необходимости в соответствии с установленным порядком.

В качестве калибровочных материалов для полиэтилена используют индий и олово, при этом нагрев проводят: для индия - от комнатной температуры до 145 °С при скорости 10 °С/мин, от 145 °С до 165 °С при скорости 1 °С/мин; для олова - от комнатной температуры до 220 °С при скорости 10 °С/мин, от 220 °С до 240 °С при скорости 1 °С/мин.

Калибровку проводят в среде азота, используя закрытые алюминиевые тигли.

Помещают в прибор тигли одинаковой массы - один с калибровочным материалом, другой пустой. Устанавливают на приборе такие же условия, как для испытания полиэтилена, записывают базовую линию. Для каждого калибровочного материала получают температурную поправку  $\Delta T_{corr}$  вычитанием начальной температуры  $T_1$  из температуры фазового перехода  $T_2$ .

Затем корректируют температурную шкалу прибора линейной интерполяцией температурной поправки в корректируемом диапазоне автоматически или в соответствии с уравнением

$$\Delta T_{corr}(T) = \Delta T_{corr}^1 + (\Delta T_{corr}^2 - \Delta T_{corr}^1) \cdot \frac{T - \Delta T_{cal}^1}{\Delta T_{cal}^2 - \Delta T_{cal}^1}, \quad (\text{Ж.1})$$

где  $\Delta T_{corr}^1$ ,  $\Delta T_{corr}^2$  - температурные поправки для двух калибровочных материалов;

$T_{cal}^1$ ,  $T_{cal}^2$  - истинные температуры фазовых переходов двух калибровочных материалов.

#### Ж.4. Проведение испытания

В камеру дифференциального сканирующего калориметра помещают алюминиевый тигель с образцом и пустой алюминиевый эталонный тигель, тигли должны быть чистыми. При работе с образцом и тиглем используют пинцет.

Через камеру прибора пропускают азот с объемным расходом (50 +/- 5) мл/мин, по истечении 5 мин включают программируемый нагрев, начиная от комнатной температуры до температуры (200,0 +/- 0,1) °С со скоростью 20 °С/мин. Выдерживают образец при изотермическом режиме нагревания в течение 3 мин. Во время испытания строят график зависимости теплового потока  $q$  от времени  $\tau$  (рисунок Ж.1).

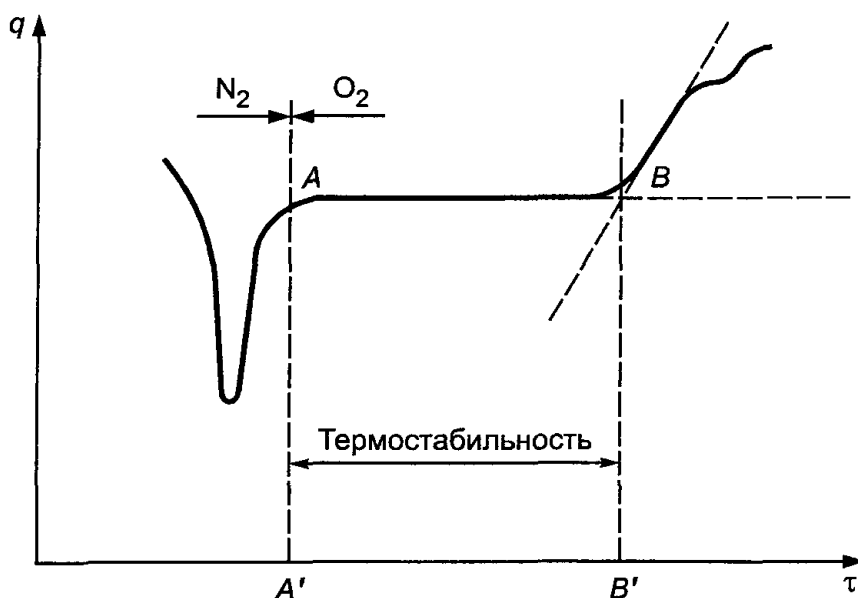


Рисунок Ж.1. Типичная кривая ДСК при определении термоокислительной стабильности полиэтилена

Камеру прибора переключают на подачу кислорода с той же скоростью, что и подавался азот, и отмечают эту точку на термограмме как нулевое время испытания (точка А). Запись термограммы продолжают до достижения максимума экзотермы окисления, затем прибор отключают. Или, в качестве альтернативы, испытание прекращают после достижения установленного времени испытания.

#### Ж.5. Обработка результатов

К полученной кривой проводят касательную к экзотерме в точке ее максимального наклона до пересечения с продолжением горизонтальной прямой (точка В) и проецируют точки А и В на ось абсцисс.

За термостабильность принимают значение времени в минутах, прошедшее от точки А' до

---

точки В', округленное до трех значащих цифр.

Приложение И  
(справочное)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТИ**  
(Приложение И введено Изменением N 2, введенным  
действием Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

И.1. Атмосферостойкость (старение при воздействии естественных климатических факторов) определяют по ГОСТ 9.708 (метод 1) на трубах диаметром 32 или 63 мм с SDR 11, соответствующих требованиям настоящего стандарта. Испытания проводят на образцах в виде отрезка трубы длиной около 1 м. Получают исходные данные испытаний образцов той же партии и хранят несколько контрольных образцов в темном месте и соответствующей атмосфере до окончания испытаний.

И.2. Рабочая поверхность образцов, размещенных на раме, должна быть ориентирована на юг под углом наклона 45° к линии горизонта.

Продолжительность испытания определяют по данным энергии облучения (интенсивности суммарного солнечного излучения), взятым из результатов метеорологических наблюдений на климатических станциях.

После облучения энергией  $E \geq 3,5$  ГДж/м<sup>2</sup> образцы повторно испытывают по показателям: стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С в течение 1000 ч, относительное удлинение при разрыве, термостабильность.

Примечание. При испытании на термостабильность после облучения с отрезков труб перед изготовлением испытуемых образцов снимают поверхностный слой (стружку) толщиной 0,2 мм, затем отбирают образцы от наружной и внутренней поверхностей.

И.3. Образцы считают выдержавшими испытание на атмосферостойкость, если результаты испытаний соответствуют требованиям [таблицы Г.1](#) (приложение Г).

Приложение К  
(справочное)

**СТОЙКОСТЬ К ОСЕВОМУ РАСТЯЖЕНИЮ СВАРНОГО  
СТЫКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ**

---

(Приложение К введено Изменением N 2, введенным  
действие Приказом Росстандарта от 11.04.2013 N 47-ст)

К.1. Испытание проводят при температуре 23 °С на испытательной машине, отвечающей требованиям ГОСТ 11262.

Для изготовления испытуемых образцов сваривают два отрезка трубы диаметром  $d_n$  110 или 160 мм с SDR 11 в соответствии с инструкцией изготовителя при температуре окружающей среды (23 +/- 5) °С с учетом указаний по таблице К.1.

Таблица К.1

Схема сварки труб

Труба	ПЭ 80	ПЭ 100
ПЭ 80	Х	Х <*>
ПЭ 100	Х <*>	Х
<*> По требованию потребителя.		

Из сварного соединения вырезают четыре полосы в продольном направлении, одну полосу - от места наибольшего смещения сварного шва, другие - равномерно распределяют по окружности соединения.

Из полос способом механической обработки (с учетом ГОСТ 26277) изготавливают образцы типа 2 по ГОСТ 11262 или типа 3 по 8.4. Шов сварного соединения должен быть расположен в центре поперечного сечения рабочей части образца.

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 12423-66 утратил силу с 1 января 2015 года в связи с введением в действие ГОСТ 12423-2013 (Приказ Росстандарта от 22.11.2013 N 1069-ст).

Перед испытанием образцы кондиционируют не менее 6 ч в стандартной атмосфере 23 по ГОСТ 12423, при этом испытание проводят не ранее чем через 24 ч после окончания сварки соединения, включая время кондиционирования.

К.2. Испытуемый образец закрепляют в зажимы испытательной машины так, чтобы направление приложения нагрузки было перпендикулярно к сварному шву и растягивают со скоростью (5 +/- 1) мм/мин до момента разрушения.

Определяют тип разрушения - хрупкий или пластический.

Примечание. Хрупкое разрушение - в зоне разрушения не обнаруживается деформация текучести, видимая без увеличительных приборов. Пластическое разрушение - в зоне разрушения

---

имеет место деформация текучести, видимая без увеличительных приборов.

К.3. Результат испытания считают положительным, если:

- отсутствует разрушение сварного шва;
- разрушение произошло вне сварного шва;
- тип разрушения по сварному шву - пластический.

За отрицательный результат испытания принимают хрупкое разрушение по сварному шву.

---